


MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.	
Formularz – warunki techniczne	Strona 1 z 1
Kod załącznika: PS-05-Z1.6	

WAŻNE! Wymagania techniczne dotyczące miejsca badawczego u producenta:

- pomieszczenie zamknięte typu hala lub duży pokój o przeznaczonej powierzchni do badań min 20m², wysokość pomieszczenia min 3m,
- temperatura pomieszczenia w przedziale 12 – 28°C, wilgotność powietrza 35 – 65%,
- dostęp do pomieszczenia z poziomu ziemi (wyładowanie sprzętu badawczego z samochodu do pomieszczenia),
- w promieniu 10m powinny znajdować się przyłącza prądu z gniazdem na siłę (gniazdo 16A lub 32A), przyłącze do sprężonego powietrza, przyłącze do wody, oraz miejsce ściekowe (na zewnątrz przez drzwi lub bramę wjazdową, lub kratka odpływowa) zapewniające swobodny odpływ wody z komory badawczej wyposażoną w wąż odpływowy o długości 10m.

Obiekty do badań powinny być kondycjonowane w miejscu wyznaczonym do badania min 4 godz. przed rozpoczęciem badań w temperaturze otoczenia między +12 a +28°C.

Przykładowy schemat rozkładu stanowiska do badań w fabryce w wyznaczonym miejscu przez producenta.
ok. 5 m

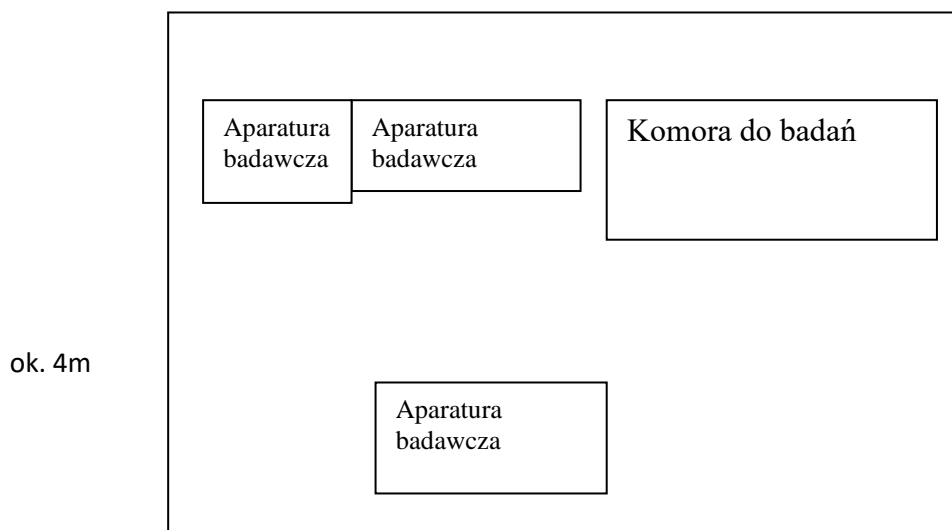

Zleceniodawca powinien przygotować się pod względem czasu poświęconego na badania oraz zabezpieczyć pomoc:

- badania przeważnie odbywają się **w godzinach 8-19** (2-3 okna dziennie),
- **2 pracowników do pomocy** (regulacje, zmiana okna stanowisku).

W przypadku przyjazdu laboratorium i **rezygnacji** Zleceniodawcy z wykonania usługi badawczej z różnych przyczyn pobrane zostaną koszty delegacyjne w wysokości **1500 zł netto**.

Jeśli Zleceniodawca nie zapewni w/w warunków i spowoduje to przerwanie badań i dalszą realizację w innym terminie Zleceniodawca poniesie koszty delegacyjne laboratorium w wysokości **1000 zł netto**.

Podpis zleceniodawcy lub osoby upoważnionej przez zleceniodawcę		
Nazwisko, stanowisko	Miejscowość, data	Podpis i pieczęć firmowa